



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1598

中国节能产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC701320-676471
(任务编号)

产品名称: 精密机房空调

型 号: 室内机: LRS-CRA3040 室外机: LRS-CMT3005

检测机构: 合肥通用机电产品检测院有限公司






节能认证试验报告

<p>申请编号: V2020CQC701320-676471 (任务编号) 样品名称: 精密机房空调 型号规格: 见封面 品 牌: 力锐斯 样品数量: 1套 样品生产序号: / 收样日期: 2020.10.26 样品来源: 送样 抽样时间: / 抽样地点: / 抽样基数: /</p>	<p>申请人: 深圳力锐斯电子有限公司 申请人地址: 深圳市宝安区沙井街道万丰大洋田工业区第9、10、11、12栋的10栋三楼东面 制造商: 深圳力锐斯电子有限公司 制造商地址: 深圳市宝安区沙井街道万丰大洋田工业区第9、10、11、12栋的10栋三楼东面 生产厂: 广东海悟科技有限公司 生产厂地址: 东莞市樟木头镇樟洋社区海悟路1号</p>
--	--

试验依据标准:
GB 19576-2019 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》
GB/T 19413-2010 《精密机房空调》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见原报告。

主检: 王 敏 签名:  日期: 2020.10.28
审核: 冯翠花 签名:  日期: 2020.10.28
签发: 姜继周 签名:  日期: 2020.10.28



备注	<p>本次申请为 ODM 新申请, 申请认证的产品与已通过测试的广东海悟科技有限公司生产的同规格的精密机房空调产品完全相同, 仅申请人、制造商以及型号命名方式不同。补充进行节能标准的资料确认。 原证书号: CQC20701248235, 原报告编号: 06001-2020LKJ1301。 本报告需与上述报告同时使用。</p>
----	---

样品描述及说明

深圳力锐斯电子有限公司申请取证的：

型号为室内机：LRS-CRA3040 室外机：LRS-CMT3005 的精密机房空调
是在广东海悟科技有限公司已获得的

产品 CQC 证书

产品型号为室内机：CRA3040F1E3A，室外机：CMT055SP3A；室内机：CRA3040F2E3A，室外机：CMT055SP3A；室内机：CRA3040F3E3A，室外机：CMT055SP3A；室内机：CRA3040F4E3A，室外机：CMT055SP3A 试验报告的基础上做 ODM 新申请；

原报告编号：06001-2020LKJ1301

原证书编号：CQC20701248235

本报告需要与

原报告编号：06001-2020LKJ1301

原证书编号：CQC20701248235 的报告/记录同时使用。

申请机型与原型机的差异如下表所示：

对比项目	原获证机型	本次取证机型
对应机型	室外机：CMT055SP3A	室外机：LRS-CMT3005
	室内机：CRA3040F3E3A	室内机：LRS-CRA3040
申请人	广东海悟科技有限公司	深圳力锐斯电子有限公司
申请地址	东莞市樟木头镇樟洋社区海悟路 1 号	深圳市宝安区沙井街道万丰大洋田工业区第 9、10、11、12 栋的 10 栋三楼东面
制造商	广东海悟科技有限公司	深圳力锐斯电子有限公司
制造商地址	东莞市樟木头镇樟洋社区海悟路 1 号	深圳市宝安区沙井街道万丰大洋田工业区第 9、10、11、12 栋的 10 栋三楼东面

补充试验项目：

补充进行节能标准的资料确认。

本次检验开始日期 2020 年 10 月 26 日，

检验结束日期 2020 年 10 月 28 日。

照片 / 图纸


所有铭牌

力锐斯	精密机房空调
型号	LRS-CRA3040
电 源	380V 3N~50Hz
额定制冷量	40kW
额定输入功率	13.3kW
最大输入功率	25.4kW
循环风量	8000m³/h
全年能效比	3.85W/W
制冷剂	R410A
制冷剂充注量	初始充注量13.0kg
再加热量	6.0kW
加湿量	3.0kg/h
最大运行电流	50.2A
热交换器最大工作压力	4.15MPa
机组净重	285kg
出厂编号 制造日期	(见机身条形码)
深圳力锐斯电子有限公司	


力锐斯	风冷型机房专用 空调 (室外机)
外机型号	LRS-CMT3005
额定电压	380V 3N~
额定频率	50Hz
制冷剂	R410A
净质量	152kg
防护等级	IP54
外机噪声	61.0dB(A)
适用工况	—
制冷系统允许压力	4.15MPa
出厂编号 制造日期	(见机身条形码)
深圳力锐斯电子有限公司	

照片 / 图纸

样品照片

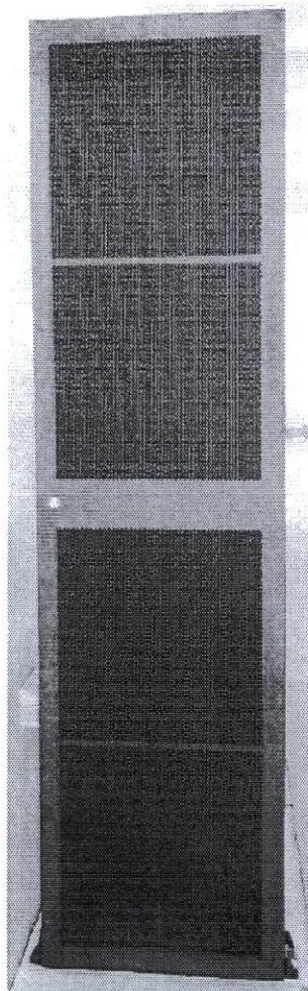

室内机

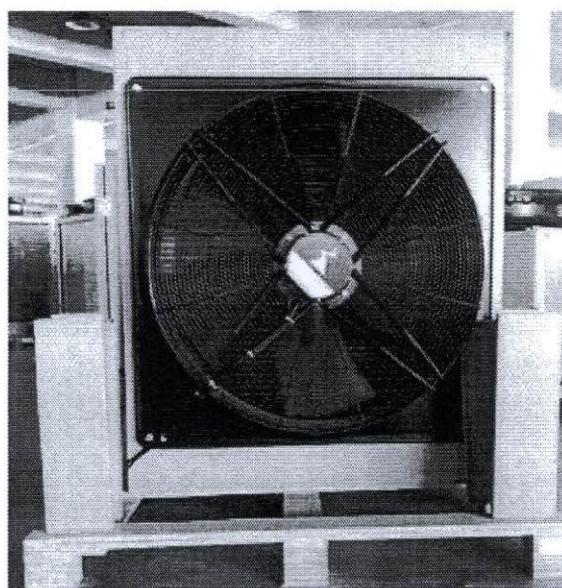

室外机

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构: 合肥通用机电产品检测院有限公司

地 址: 合肥市长江西路 888 号

邮政编码: 230031

电 话: (0551) 65318900 65316828

传 真: (0551) 65325105

E-mail: inspect@mail.hf.ah.cn